


## ABMESSUNGEN

### SikaSeal® -662 Fire Collar

Brandschutzmanschette zur Abschottung brennbarer Rohrleitungen

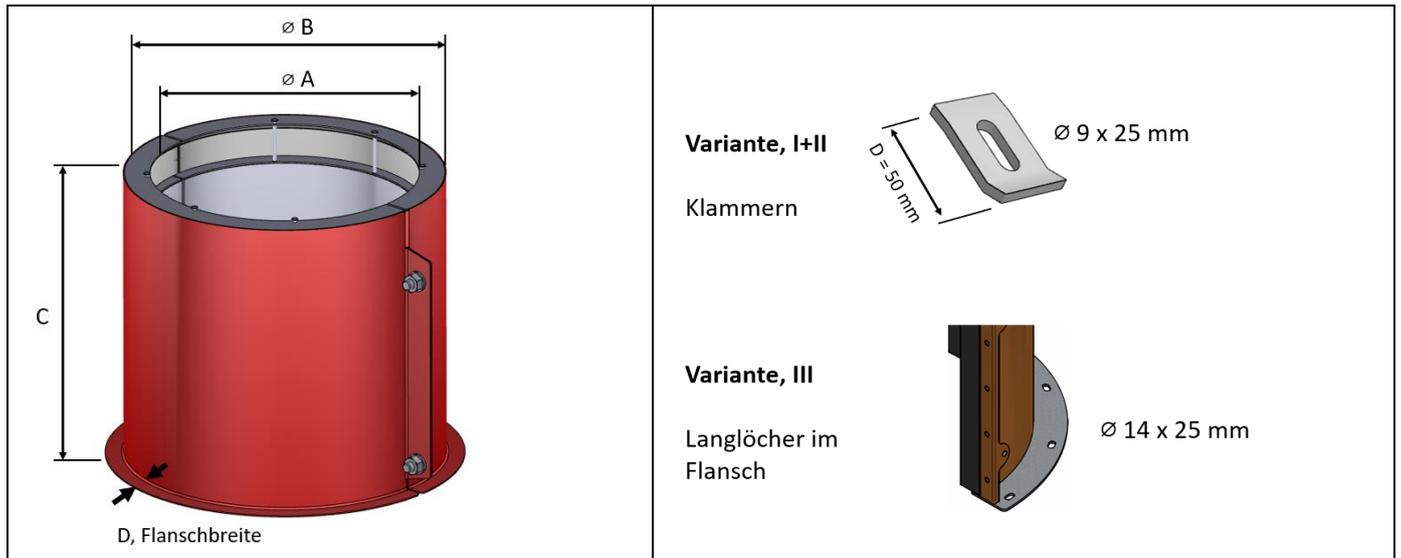

Rohraußen- durchmesser	Typ SikaSeal®-662 Fire Collar	A	B	C	D	Befestigung Varianten
[mm]	[-]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[-]
50	DN 50	53	75	65	10	3 x I
63	DN 63	66	88	75	10	3 x I
75	DN 75	78	100	85	10	3 x I
90	DN 90	93	125	105	10	3 x I
110	DN 110	113	155	115	10	4 x I
125	DN 125	128	170	125	10	4 x I
140	DN 140	143	185	140	10	4 x I
160	DN 160	163	205	150	10	4 x I
180	DN 180	183	225	190	15	5 x I
200	DN 200	203	245	230	15	6 x II
225	DN 225	228	270	255	15	6 x II
250	DN 250	253	295	285	15	6 x II
280	DN 280	283	325	315	15	6 x II
315	DN 315	318	360	335	15	6 x II

Abmessungen SikaSeal®-662 Fire Collar | Vers. 1 | 24.02.2025

**Für weitere Informationen:**

Wolman Wood and Fire Protection GmbH, Robert-Hansen-Straße 1, 89257 Illertissen, Germany  
 Phone +49 7303 9579108, Fax +49 8621 9038912, info@fire-protectors.com, www.fire-protectors.com

355	DN 355	358	420	390	15	6 x II
400	DN 400	403	475	440	15	6 x II
450	DN 450	455	539	745	67	III
500	DN 500	505	589	745	67	III
560	DN 560	565	649	745	67	III
630	DN 630	638	752	799	72	III

**Achtung:** Das Gewicht der Variante SikaSeal®-662 Fire Collar DN 630 beträgt ca. 130kg!

Das vorliegende Dokument und die darin von Wolman Wood and Fire Protection GmbH bereitgestellten Antworten oder Informationen begründen keine rechtsverbindliche Verpflichtung für Wolman Wood and Fire Protection GmbH. Die hierin enthaltenen Beschreibungen, Zeichnungen, Angaben, und Informationen sind nach bestem Wissen und Gewissen gemacht worden und dienen ausschließlich Ihrer Beratung. Aufgrund der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung bzw. Nutzung empfehlen wir, dass Sie vor der Nutzung eines Produkts prüfen, ob es für den jeweiligen Verwendungszweck geeignet ist. Unsere Kunden sind weder von der Verpflichtung befreit, eine vollständige Produktkontrolle bei Wareneingang durchzuführen, noch sind sie von möglichen anderen Pflichten entbunden. Die in dieser Publikation aufgeführten Angaben und unterstützenden Daten, wurden nicht dahingehend überprüft, ob sie den regulatorischen Anforderungen, die innerhalb einer Rechtsordnung bestehen, entsprechen, und die genannten Ergebnisse können nicht als generell zutreffend betrachtet werden, insbesondere nicht unter anderen Bedingungen oder in anderen Zusammenhängen. Der Anwender ist verpflichtet zu prüfen, welche Aussagen und Informationen zutreffend und mit den jeweiligen gesetzlichen und regulatorischen Vorschriften vereinbar sind. Für hierin beschriebene Produkte und hierin aufgeführte Zeichnungen, Angaben und Informationen ist jegliche, sowohl ausdrückliche als auch stillschweigende Gewährleistung, einschließlich der Gewährleistung einer allgemeinen Gebrauchstauglichkeit sowie der Gewährleistung einer zweckgebundenen Tauglichkeit, ausgeschlossen. Eine Gewährleistung, dass die Nutzung der genannten Produkte, Zeichnungen, Angaben und Informationen nicht die Schutz- und Urheberrechte Dritter verletzt, ist ebenfalls ausgeschlossen. Die vorliegenden Beschreibungen, Informationen, Angaben und Zeichnungen sind keinesfalls als Bestandteil unserer Verkaufsbedingungen zu verstehen.

Abmessungen SikaSeal®-662 Fire Collar | Vers. 1 | 24.02.2025

**Für weitere Informationen:**

Wolman Wood and Fire Protection GmbH, Robert-Hansen-Straße 1, 89257 Illertissen, Germany  
Phone +49 7303 9579108, Fax +49 8621 9038912, info@fire-protectors.com, www.fire-protectors.com