


# Europäisch technische Bewertung (ETA)

des Bauprodukts  
**SikaSeal®-657 Fire Pillows**  
(Brandschutzkissen)



## Anwendungszweck:

Brandschutzkissen zur Errichtung von Abschottungen bei der Durchführung von Kabel und Kabeltragevorrichtungen in brandschutztechnisch klassifizierten Wand- und Deckenbauteilen.

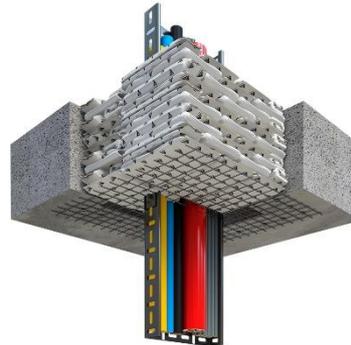

## Herstellereklärung:

Die Wolman Wood and Fire Protection GmbH bestätigt hiermit, dass die in der nachfolgenden ETA genannten Bauprodukte der Marke **KBS®** identisch zu den Bauprodukten der Marke **SikaSeal®** sind. Eine Umschreibung der nachfolgenden ETA-20/0874 wurde bereits beim Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) beantragt und bestätigt.

**Vermerk:** Die dargestellten 3D-Modelle zeigen den schematischen Aufbau der Abschottung und stellen nur eine ausgewählte Beispielanwendung dar. Die Bestimmungen der nachfolgenden ETA und der länderspezifischen Zulassungen sind maßgeblich für die Errichtung der Abschottung.

## Für weitere Informationen:

Wolman Wood and Fire Protection GmbH, Robert-Hansen-Straße 1, 89257 Illertissen, Germany  
Phone +49 7303 9579108, Fax +49 8621 9038912, info@fire-protectors.com, www.fire-protectors.com

Wolman Wood and Fire Protection GmbH  
Robert-Hansen-Str. 1, 89257 Illertissen, Germany

To Whom It May Concern

**CONTACT**

Christopher Zeh  
Product Management  
Phone: +49 7303 9579 108  
Mobile: +49 160 7825019  
Christopher.Zeh@wolman.de

**MANUFACTURER'S DECLARATION**

Illertissen, February 15, 2024

Dear Sir or Madam,

We hereby confirm that the following products are identical:

KBS® Coating = SikaSeal®-641 Fire Coating  
KBS® Sealant = SikaSeal®-642 Fire  
KBS® FR Caulking = SikaSeal®-643 Fire  
KBS® Foamcoat = SikaSeal®-646 Fire Coating  
KBS® Foamcoat HS = SikaSeal®-647 Fire  
KBS® Pipe Seal SN = SikaSeal®-661 Fire Collar  
KBS® Pipe Seal M = SikaSeal®-662 Fire Collar  
KBS® Pipe Seal B = SikaSeal®-663 Fire Wrap  
KBS® Sealbags = SikaSeal®-657 Fire Pillow  
KBS® Mortar / Ignitect Z = SikaSeal®-649 Fire Mortar

Sincerely,



---

i.A. Christopher Zeh  
Specialist Product & Application Management  
Fire Protection Systems



---

ppa. Dr. Eric Uerdingen  
Head of Business Management Fire Protection

**Wolman Wood and  
Fire Protection GmbH**  
**Site Illertissen**  
Robert-Hansen-Str. 1  
89257 Illertissen, Germany  
Phone: +49 7303 9579-101  
Info@fire-protectors.com  
www.fire-protectors.com

**Seat of the Company:**  
Dr.-Wolman-Str. 31-33  
76547 Sinzheim, Germany

**Bank account:**  
BNP PARIBAS S.A.  
NIEDERLASSUNG DEUTSCHLAND  
IBAN: DE86 5121 0600 4220 3130 11  
SWIFT: BNPADEFFXXX

**Managing Director:**  
Markus Rupp  
**Registered in Mannheim**  
N° of registration: HRB 210153  
VAT n°.: DE 811 122 849  
**Registered company office:**  
76547 Sinzheim, Germany

Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten

Bautechnisches Prüfamt

Eine vom Bund und den Ländern  
gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts



## Europäische Technische Bewertung

ETA-20/0874  
vom 26. Mai 2021

### Allgemeiner Teil

Technische Bewertungsstelle, die die Europäische Technische Bewertung ausstellt

Deutsches Institut für Bautechnik

Handelsname des Bauprodukts

KBS Sealbags

Produktfamilie,  
zu der das Bauprodukt gehört

Produkt zur Verwendung in Abschottungen - Brandschutzkissen

Hersteller

Wolman Wood and Fire Protection GmbH  
Dr.-Wolmann-Straße 31-33  
76547 Sinzheim  
DEUTSCHLAND

Herstellungsbetrieb

Wolman Wood and Fire Protection GmbH  
Robert-Hansen-Straße 1  
89257 Illertissen  
DEUTSCHLAND

Diese Europäische Technische Bewertung enthält

11 Seiten, davon 7 Anhänge, die fester Bestandteil dieser Bewertung sind.

Diese Europäische Technische Bewertung wird ausgestellt gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, auf der Grundlage von

EAD 350454-00-1104

Die Europäische Technische Bewertung wird von der Technischen Bewertungsstelle in ihrer Amtssprache ausgestellt. Übersetzungen dieser Europäischen Technischen Bewertung in andere Sprachen müssen dem Original vollständig entsprechen und müssen als solche gekennzeichnet sein.

Diese Europäische Technische Bewertung darf, auch bei elektronischer Übermittlung, nur vollständig und ungekürzt wiedergegeben werden. Nur mit schriftlicher Zustimmung der ausstellenden Technischen Bewertungsstelle kann eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Jede teilweise Wiedergabe ist als solche zu kennzeichnen.

Die ausstellende Technische Bewertungsstelle kann diese Europäische Technische Bewertung widerrufen, insbesondere nach Unterrichtung durch die Kommission gemäß Artikel 25 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 305/2011.

## Besonderer Teil

### 1 Technische Beschreibung des Produkts

Das Bauprodukt "KBS Sealbags" ist ein sogenanntes Brandschutzkissen, das aus einer Hülle aus einem engmaschigen Glasfasergewebe und einer Füllung (Trockenmischung) besteht. Die Kissen werden in den im Anhang 2 genannten Abmessungen hergestellt.

Eine detaillierte technische Beschreibung (z. B. Abmessungen) und die brandschutztechnisch relevanten Leistungskriterien des Bauprodukts sind im Abschnitt 3.2 und in den Anhängen 1 und 2 aufgeführt.

Die genauen Angaben zu den Komponenten des Bauprodukts sind beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegt.

#### ANMERKUNG:

Die aufgeführten Eigenschaften können sowohl für die Identifizierung des Bauprodukts als auch zur Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers dienen.

### 2 Spezifizierung des Verwendungszwecks gemäß dem anwendbaren Europäischen Bewertungsdokument

Das Bauprodukt "KBS Sealbags" wird als Bestandteil von Kabelabschottungen verwendet.

Kabelabschottungen werden zum Schließen von Öffnungen in feuerwiderstandsfähigen Wänden oder Decken verwendet, durch die Leitungen hindurchgeführt wurden, und dienen der Aufrechterhaltung der Feuerwiderstandsfähigkeit der Wände oder Decken im Bereich der Durchführungen.

Im Rahmen dieser ETA wurde der Feuerwiderstand von Kabelabschottungen nachgewiesen, die das Bauprodukt "KBS Sealbags" enthielten. Bei Einbau der Kabelabschottung in die Wand bestand sie zusätzlich aus einer unter den Kissen angeordneten Kalziumsilikatplatte. Bei Einbau der Kabelabschottung in die Decke war auf beiden Seiten der Abschottung ein Drahtgeflecht angeordnet.

Genauere Informationen und Daten zu den nachgewiesenen Abschottungen werden in den Anhängen 3 bis 7 angegeben.

Das Bauprodukt "KBS Sealbags" kann für die Anwendung in Kabelabschottungen der Nutzungskategorie Z<sub>1</sub> (Innenraumbedingungen mit hoher Feuchte (einschließlich zeitweiliger Kondensation) jedoch ohne Temperaturen unter 0 °C) verwendet werden, sofern die weiteren Bestandteile der Kabelabschottung, die nicht Gegenstand dieser ETA sind, die Anforderungen an die Dauerhaftigkeit erfüllen. Der Feuerwiderstand der Kabelabschottungen ist im Einzelfall nachzuweisen.

Die in Abschnitt 3 genannten Leistungen beziehen sich nur auf die im Nachweisverfahren geprüften Kabelabschottungen (z. B. hinsichtlich Aufbau und Anordnung der Komponenten der Kabelabschottung sowie Art und Lage der Leitungen).

**3 Leistung des Produkts und Angaben der Methoden ihrer Bewertung**

**3.1 Verwendungszweck: Verwendung in Abschottungen**

**3.2 Brandschutz (BWR 2)**

Wesentliches Merkmal	Leistung
Brandverhalten "Hülle"	Klasse A2-s1, d0 gemäß EN 13501-1
Brandverhalten "Füllung"	Klasse E gemäß EN 13501-1
Feuerwiderstand einer Kabelabschottung, die das Bauprodukt enthält	Der Feuerwiderstand ist abhängig vom Aufbau/Einbau der Kabelabschottung und von den anderen Bestandteilen, aus denen die Kabelabschottung besteht. Details zu den geprüften Kabelabschottungen sowie die zugehörigen Feuerwiderstandsklassen sind in den Anhängen 1 bis 7 angegeben.

**4 Angewandtes System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit mit der Angabe der Rechtsgrundlage**

Gemäß dem Europäischen Bewertungsdokument EAD Nr. 350454-00-1104 gilt folgende Rechtsgrundlage: 1999/454/EC.

Folgendes System ist anzuwenden: 1

**5 Für die Durchführung des Systems zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit erforderliche technische Einzelheiten gemäß anwendbarem Europäischen Bewertungsdokument**

Technische Einzelheiten, die für die Durchführung des Systems zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit notwendig sind, sind Bestandteil des Kontrollplans, der beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegt ist.

Ausgestellt in Berlin am 26. Mai 2021 vom Deutschen Institut für Bautechnik

Manuela Bernholz  
Referatsleiterin

Beglaubigt  
Bisemeier

Das werkseitig hergestellte Bauprodukt "KBS Sealbags" für Kabelabschottungen besteht aus einer Hülle aus einem Glasfasergewebe und einer Füllung aus einer Trockenmischung.

#### Eigenschaften und Leistungskriterien der Komponenten des Bauproduktes "KBS Sealbags"

Komponente	Beschreibung
"KBS Sealbags" Brandschutzkissen bestehend aus einem Glasfasergewebe <sup>1</sup> und einer Füllung (Trockenmischung) <sup>1</sup>	Abmessungen: s. Anhang 2 Glasfasergewebe: Klasse des Brandverhaltens: A2-s1, d0 gemäß EN 13501-1:2018-12 Füllung: Klasse des Brandverhaltens: E gemäß EN 13501-1:2018-12 Schüttdichte der Füllung: 270g/l

Die aufgeführten Eigenschaften können sowohl für die Identifizierung der Bauprodukte als auch zur Durchführung der werkseitigen Produktionskontrolle des Herstellers dienen.

Einzelheiten zur Durchführung der werkseitigen Produktionskontrolle sind im Prüfplan enthalten.

<sup>1</sup> Die Materialangaben sind beim DIBt hinterlegt.

#### Beschreibung der zusätzlichen Bestandteile der geprüften Kabelabschottungen

"PROMATECT-H"	Kalzium-Silikat-Platte; Leistungserklärung Nr. 0749-CPR-06/0206-2013/1
Drahtgeflecht	Abmessungen: 50 mm x 50 mm x 4 mm und 10 mm x 10 mm x 1 mm punktgeschweißt nach DIN ISO 4783, verzinkt nach DIN EN ISO 1461

#### Leistung von Kabelabschottungen, die mit dem Bauprodukt "KBS Sealbags" geprüft wurden

	Wesentliches Merkmal	Prüfverfahren	Aufbau des Probekörpers	Leistung gem. EN 13501-2
1	Feuerwiderstand	EN 1366-3: 2009-07	150 mm dicke MassivDecke; Aufbau und Belegung der Kabelabschottung gemäß der Anhänge 5 bis 7*	EI 90
2	Feuerwiderstand	EN 1366-3: 2009-07	125 mm dicke leichte Trennwand; Aufbau und Belegung der Kabelabschottung der Anhänge 3 bis 4*	EI 90


\* Darstellungen ohne Gewähr auf Vollständigkeit.

Die Darstellungen auf den Anhängen 2 bis 7 erfolgen ohne Gewähr auf Vollständigkeit.

Bei den geprüften/dargestellten Kabelabschottungen handelt es sich um Anwendungsbeispiele.

Die Verwendung des Bauproduktes "KBS Sealbags" in Kabelabschottungen muss gemäß den nationalen Vorgaben für Planung, Bemessung und Ausführung sowie gemäß Einbauanleitung des Herstellers erfolgen.

KBS Sealbags	Anhang 1
Beschreibung des Bauproduktes, Eigenschaften und Leistungskriterien	

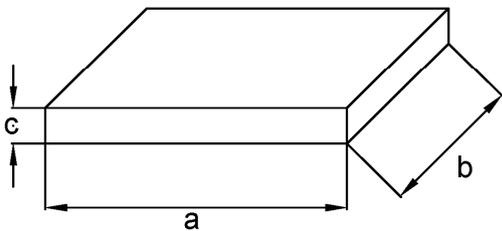


## KBS Sealbags

### Kissenabmessungen & Gewicht

a x b x c (mm)	Gewicht (g)
340 x 55 x 10	85
340 x 180 x 13	250
340 x 180 x 18	400
340 x 180 x 35	720
340 x 330 x 35	1500

alle Maße in mm

KBS Sealbags	Anhang 2
Darstellung der Kissen – Abmessung und Gewicht	

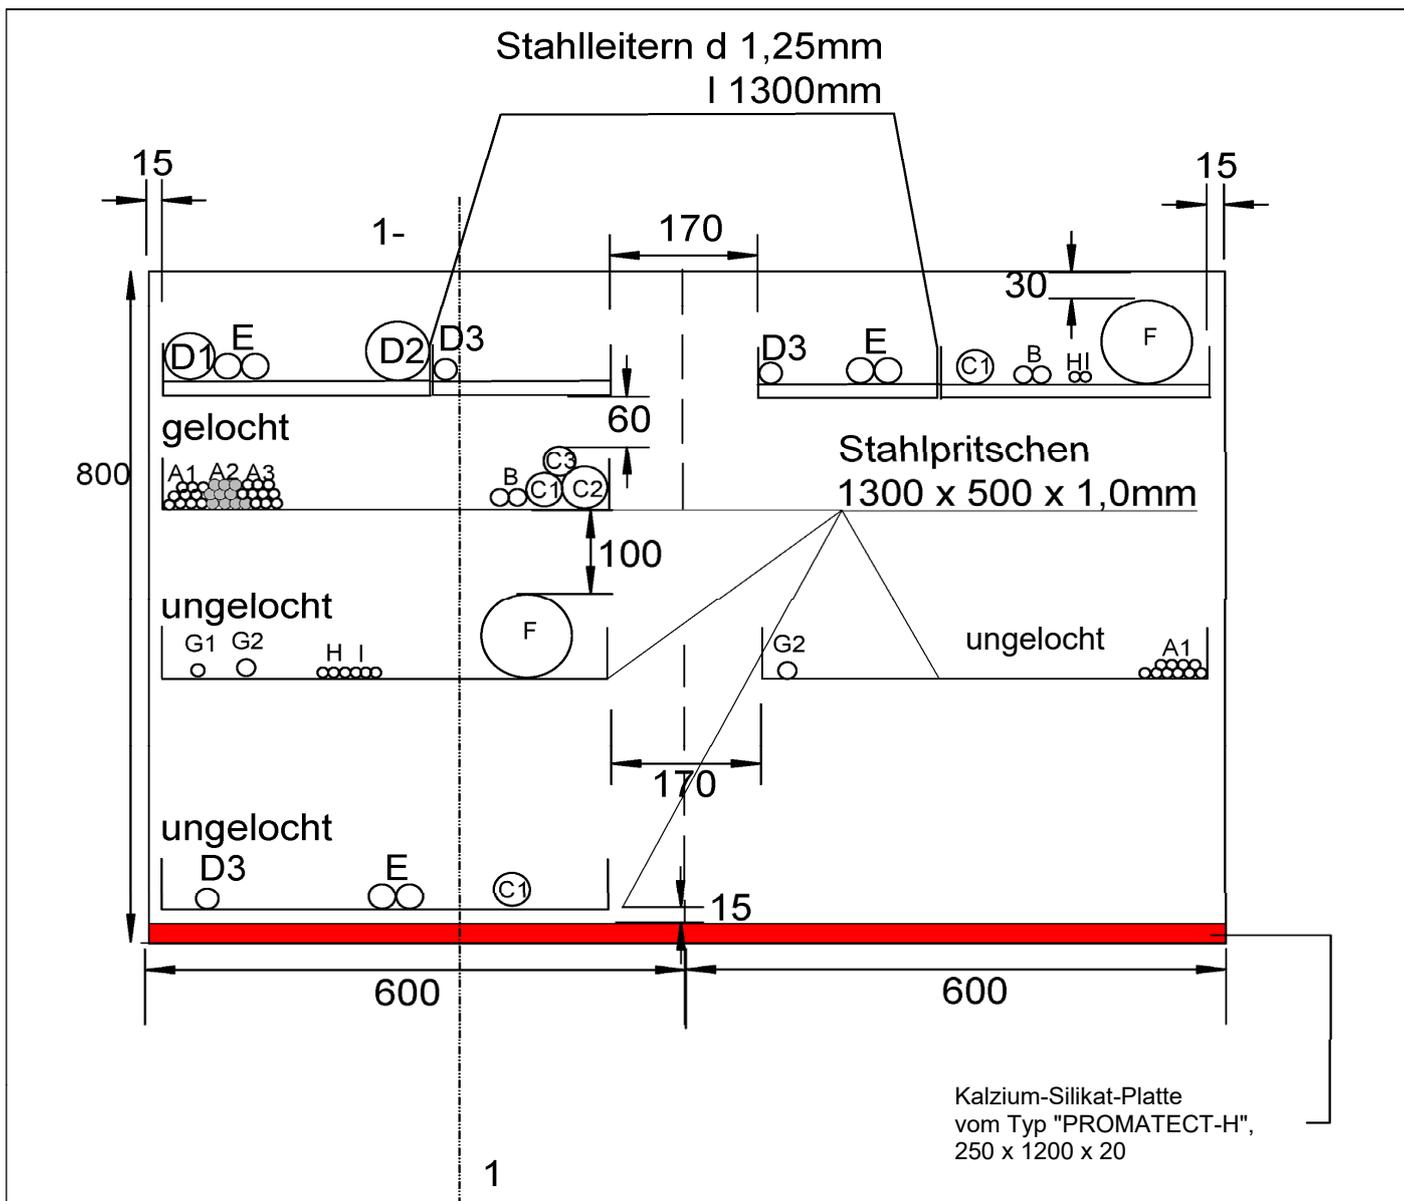

(Kabel in Übereinstimmung mit EN 1366-3:2009, Tab. A1)

alle Maße in mm


KBS Sealbags

Beispiel für eine Kabelabschottung der Feuerwiderstandsklasse EI 90, die unter Verwendung der Kissen vom Typ "KBS Sealbags" in einer leichten Trennwand hergestellt wurde – Ansicht und Belegung -

Anhang 3

Schnitt 1 - 1

Leichte Trennwand in Übereinstimmung mit EN 1366-3;  
Beidseitig mit 2 x 12,5 GKF (DF) beplankt,  
Dämmung: d = 60 mm Steinwolle mit  $\rho = 100 \text{ kg/m}^3$

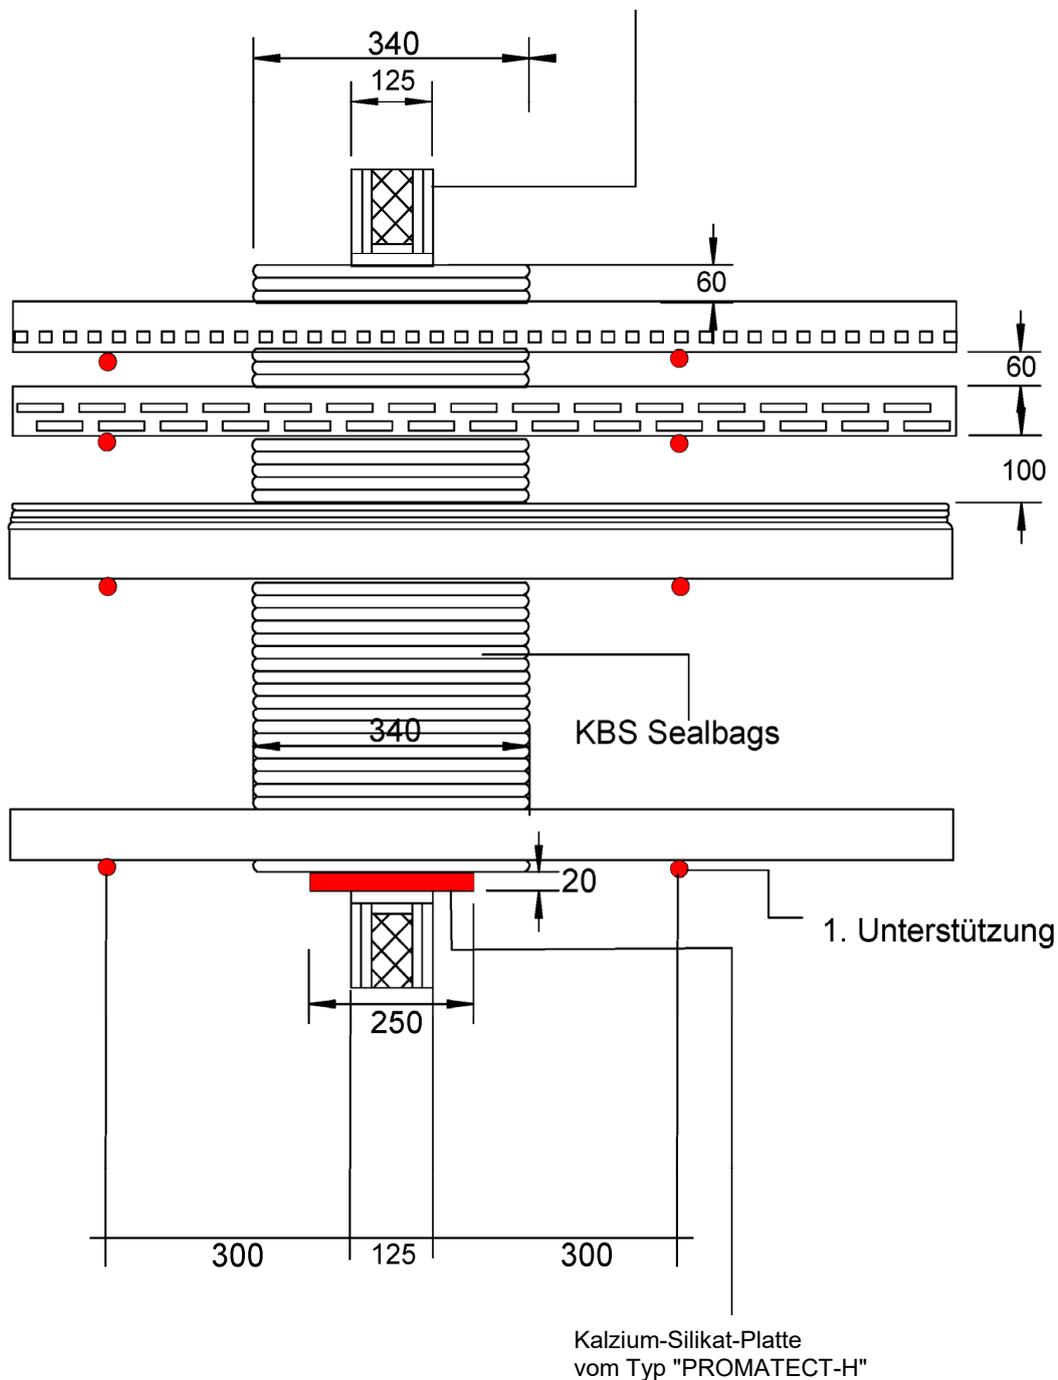


alle Maße in mm

KBS Sealbags

Beispiel für eine Kabelabschottung der Feuerwiderstandsklasse EI 90, die unter Verwendung der Kissen vom Typ "KBS Sealbags" in einer leichten Trennwand hergestellt wurde – Schnitt 1-1 -

Anhang 4

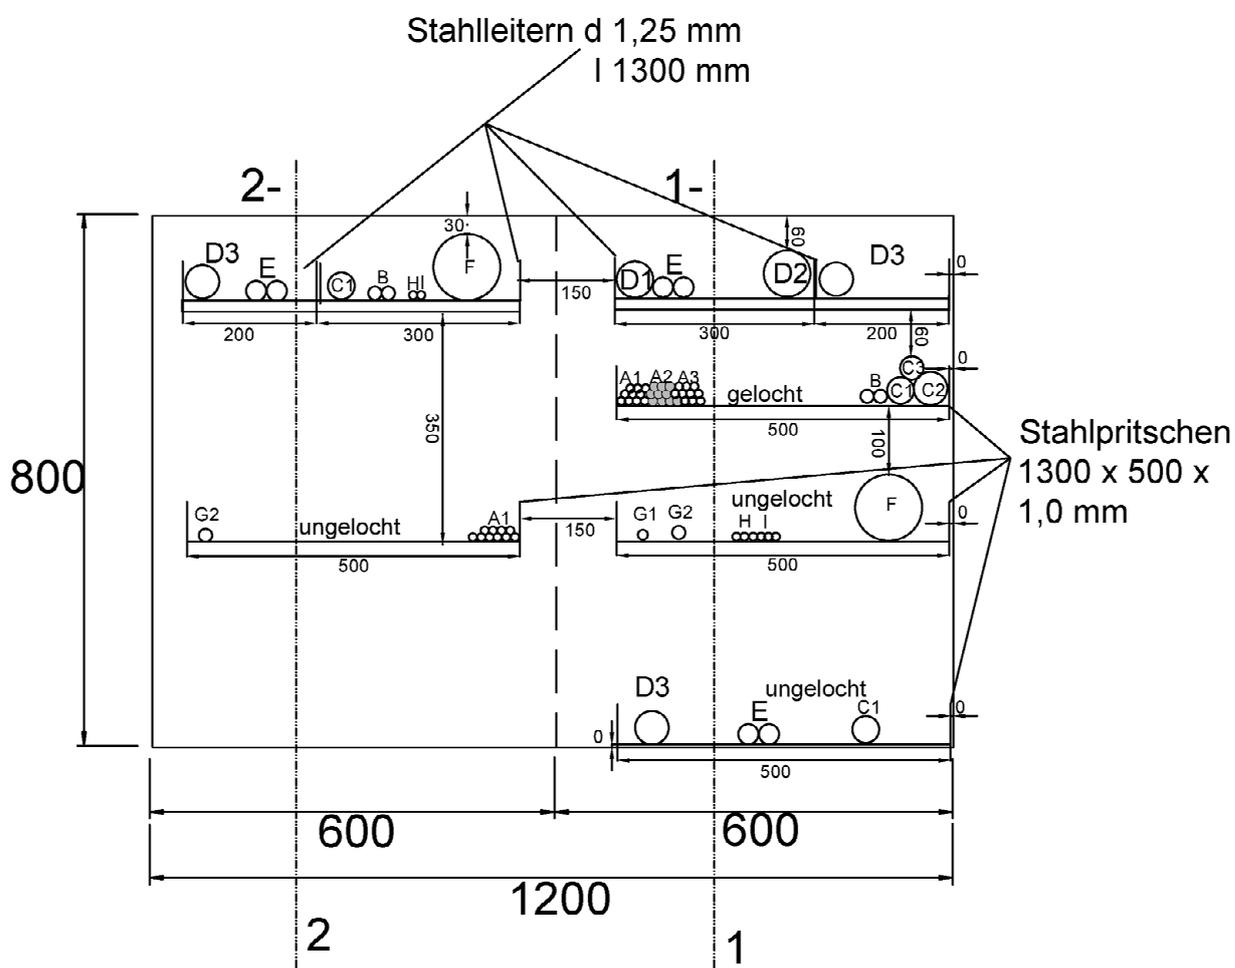

(Kabel in Übereinstimmung mit EN 1366-3:2009, Tab. A1)


Alle Maße in mm

KBS Sealbags

Beispiel für eine Kabelabschottung der Feuerwiderstandsklasse EI 90, die unter Verwendung der Kissen vom Typ "KBS Sealbags" in einer Massivdecke hergestellt wurde  
- Ansicht und Belegung -

Anhang 5

Schnitt 1 - 1

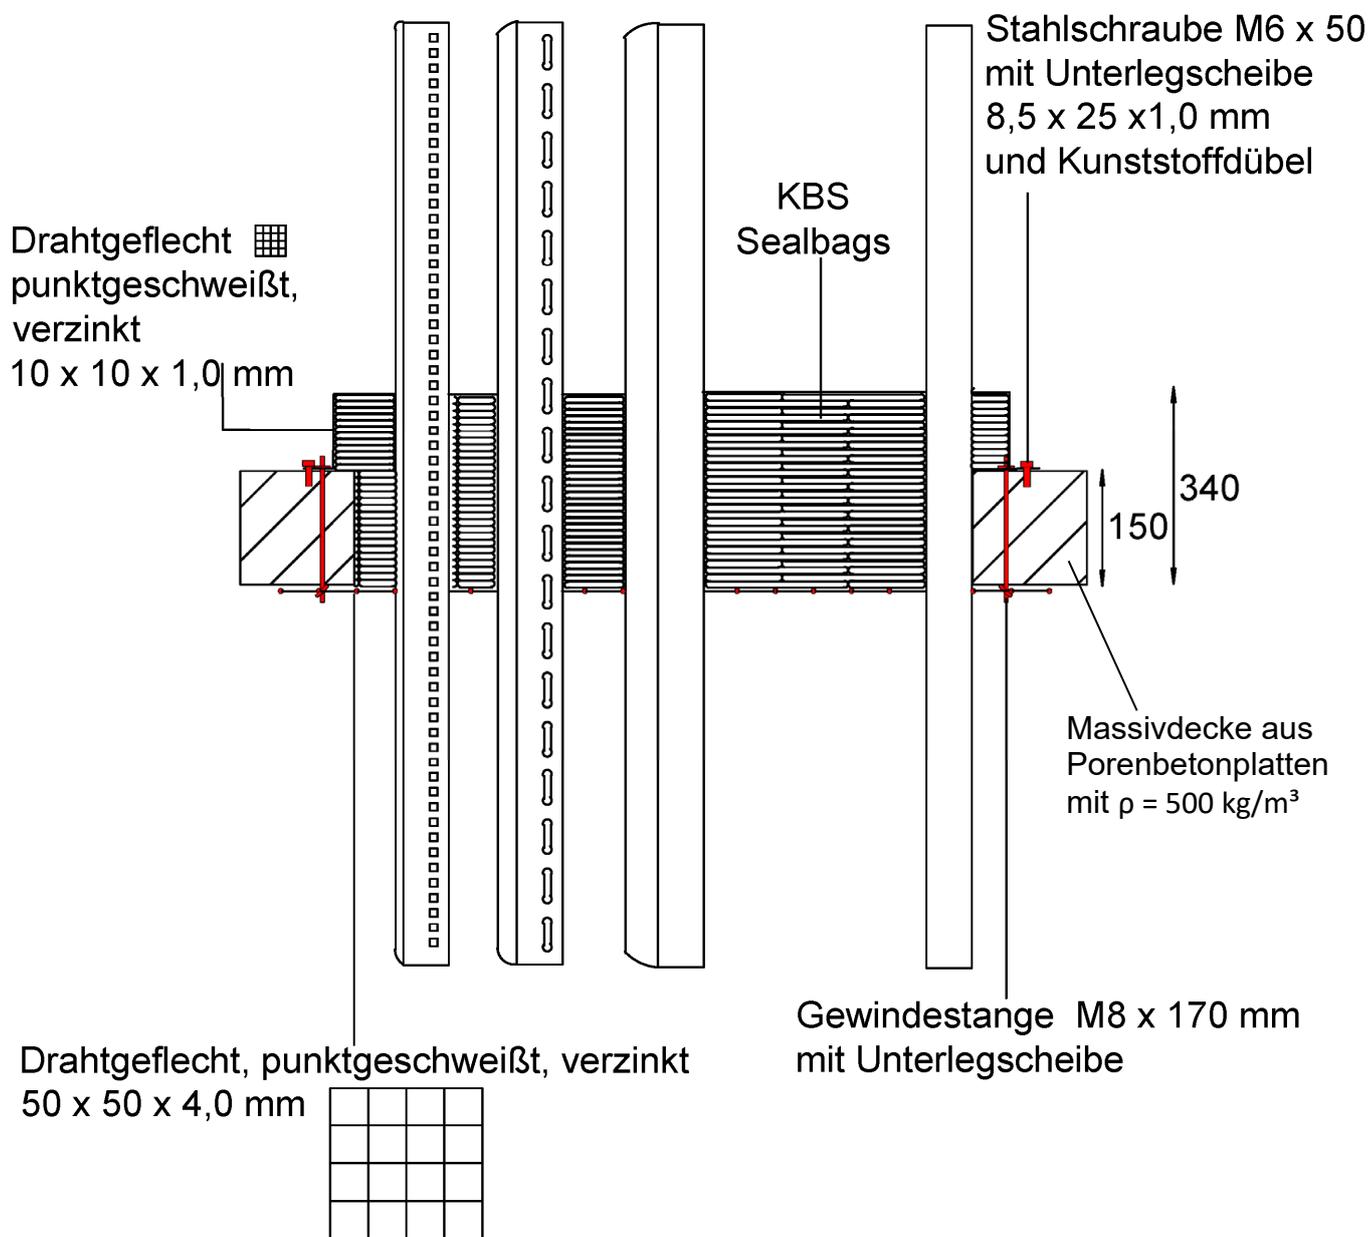

alle Maße in mm


KBS Sealbags

Beispiel für eine Kabelabschottung der Feuerwiderstandsklasse EI 90, die unter Verwendung der Kissen vom Typ "KBS Sealbags" in einer Massivdecke hergestellt wurde  
- Schnitt 1-1 -

Anhang 6

Schnitt 2 - 2

Drahtgeflecht   
punktgeschweißt,  
verzinkt  
10 x 10 x 1,0 mm

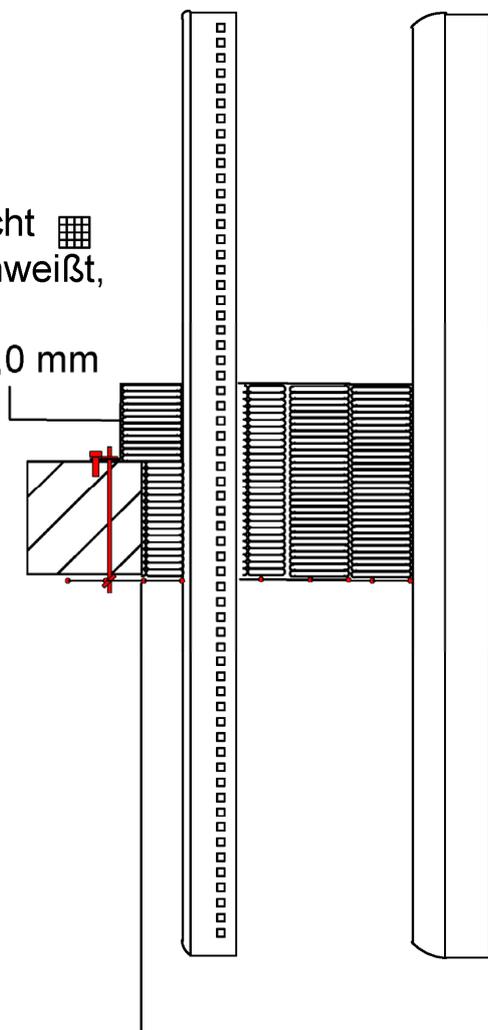


Stahlschraube M6 x 50  
mit Unterlegscheibe 8,5 x 25 x 1,0  
mm  
und Kunststoffdübel

KBS Sealbags

Massivdecke aus  
Porenbetonplatten  
mit  $\rho = 500 \text{ kg/m}^3$

Gewindestange M8 x 170 mm  
mit Unterlegscheibe

Drahtgeflecht, punktgeschweißt, verzinkt  
50 x 50 x 4,0 mm



alle Maße in mm

KBS Sealbags

Beispiel für eine Kabelabschottung der Feuerwiderstandsklasse EI 90, die unter Verwendung der Kissen vom Typ "KBS Sealbags" in einer Massivdecke hergestellt wurde  
- Schnitt 2-2 -

Anhang 7